


## Verslag MOH-VTH 9 maart 2023

**Aanwezig:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (notulist)  
**Afwezig:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



### 8. W.v.t.t.k.

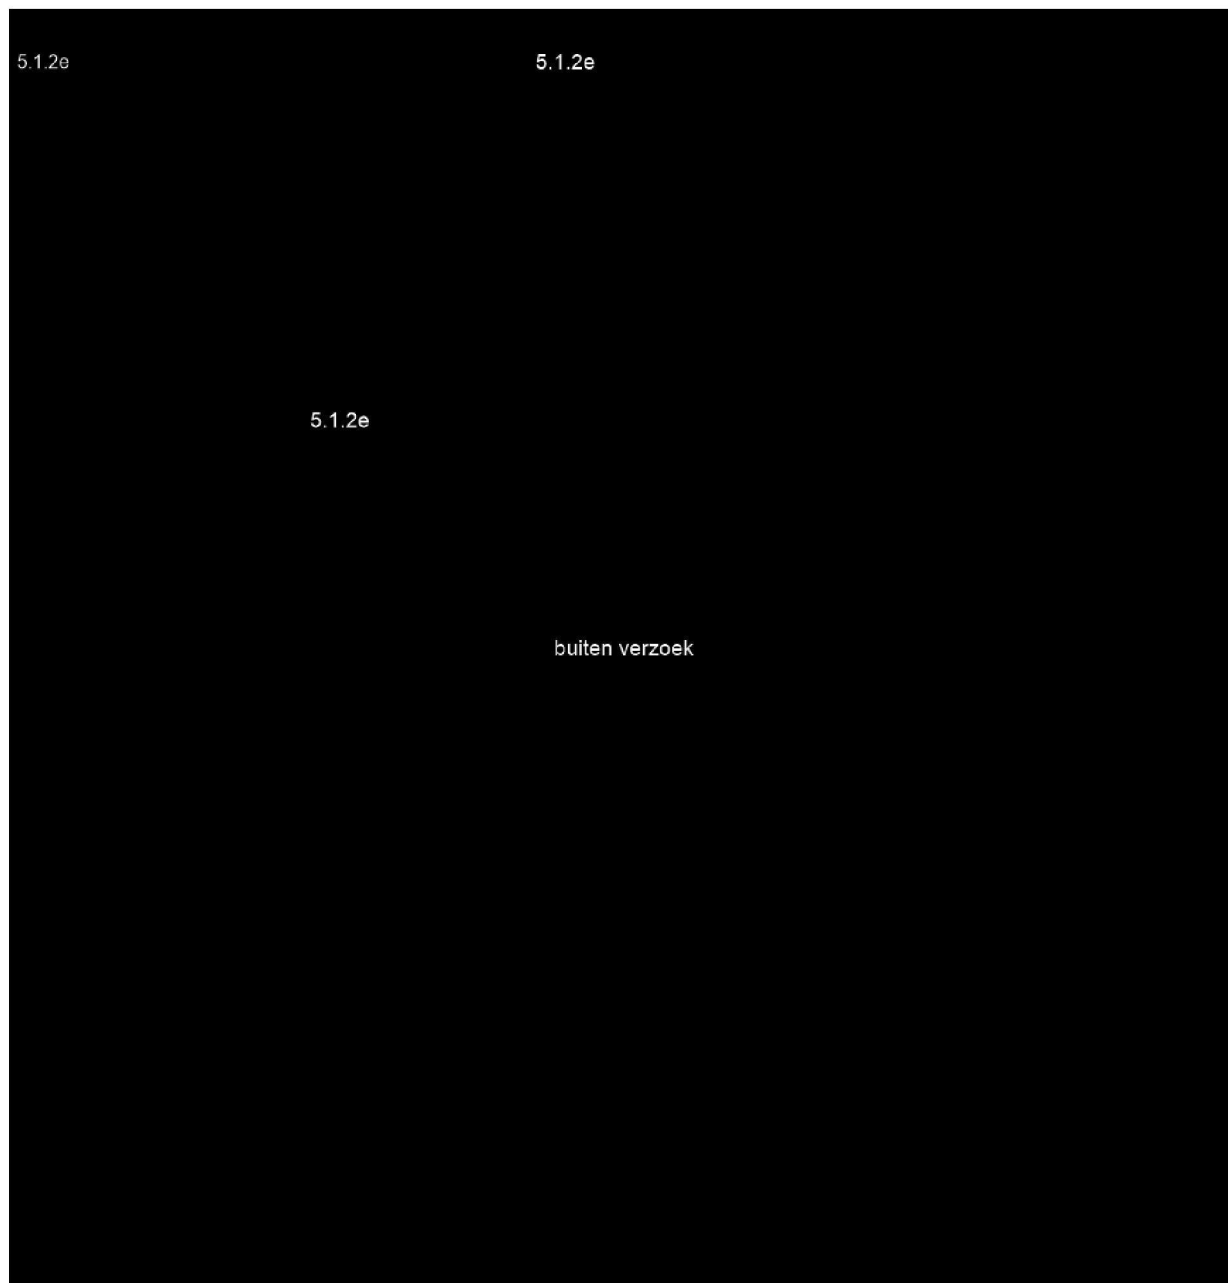

5.1.2e Punta Cana, er is een gesprek geweest tussen klagers, Patrimonium en 5.1.2e Patrimonium gaat hun technische dienst laten kijken naar mogelijk geluidlek en isolatie. Recent is er een geluidsmeting verricht door 5.1.2e Hieruit is een geluidsniveau gekomen die aanzienlijk lager ligt dan de norm in de MV. Patrimonium geeft aan, dat de niet haalbare geluidsnormen een ondernemersrisico is. Door ondernemer is een klacht ingediend bij de Ombudsman over politie/gemeente en met name 5.1.2e. Een reactie daarop is reeds verzonden. Dit blijft een casus onder vervelende omstandigheden voor alle partijen. Ondernemer is schriftelijk op de hoogte gebracht over de laatste stand van zaken m.b.t. de gemeten waardes en geluidsnormen.

5.1.2e MV aanpassen naar de nieuwe norm? 5.1.2e dat is niet verstandig. Het is beter om een isolatiemeting uit te laten voeren.

5.1.2e een AO zal nu niets toevoegen en kost ondernemer onnodig geld. De huidige indicatie zegt genoeg dat er in redelijkheid niet voldaan kan worden. Er is een dwangsom actief op overschrijding.